


Regionales Förderzentrum Sondershausen/ Erdgasverbrauch

Startwert(wib): 524.090 kWh
Verbrauchswert(wib): 424.474 kWh
Einsparung: 19 %

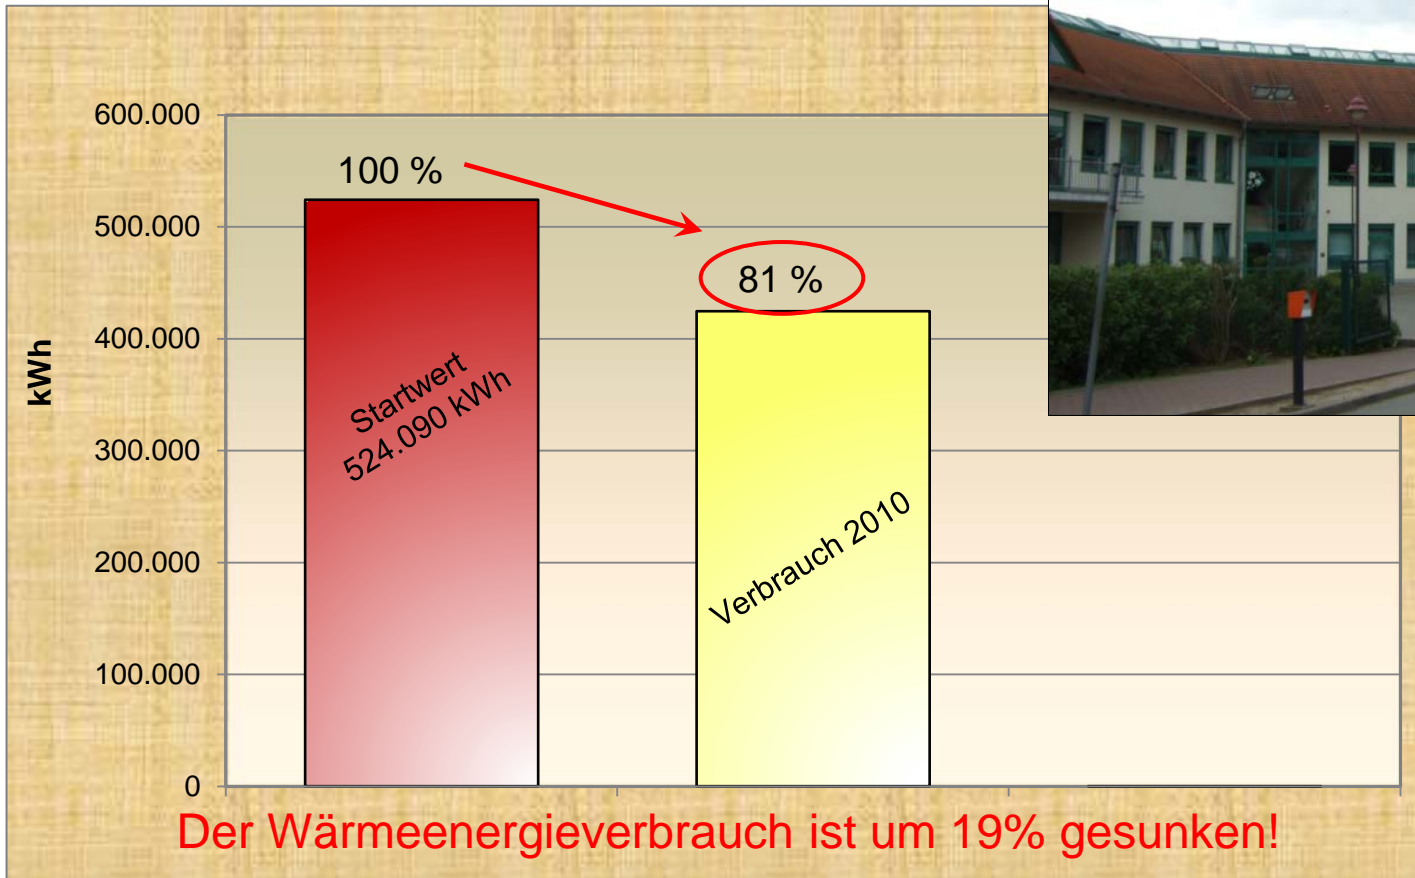

(wib: witterungsbereinigt)

Quelle: Ingenieurbüro Köhler/ Hartwig Energiemanagement